



18.12.2023

Kanervan päiväkodin sisäilmaryhmä

<i>Aika</i>	15.12.2023 klo 9.10–9.50
<i>Paikka</i>	Teams-kokous
<i>Läsnä</i>	Sari Kölli-Torvinen Marja-Leena Peltomäki Pertti Airaksinen Sirpa Aalto Emma Muurinen Sanni Manninen Vesa Minkkinen Leila Hietala Mats Saari Kimmo Käki Pekka Johansson Tommy Larvi Petri Lönnblad, Insinööri Studio Oy Ismo Kirves pj. & siht.

Tilanne Kanervan päiväkodin tiloissa

1. Oireilutilanne

Oireilutilanne on pysynyt samana. Enimmäkseen ärsytysoireita. Oireilusta ei pystytä erottamaan mikä on sisäilmaan liitettyä oireilua. Työterveyteen ei ole tullut oireilmoituksia.

2. Kokemukset / havainnot tilojen olosuhteista

Oireilua on ollut samoissa tiloissa kuin aiemminkin. Ei ole tullut muutoksia aiempaan verrattuna.

3. Tutkimukset

Tutkimukset ovat käynnissä. Tutkimuksiin liittyen yläpohja on tarkastettu vesivuotokohdalta 18.10.23. Tarkennettu tutkimussuunnitelma tehtiin 14.11.23. Loput tutkimukset tehdään joulukuussa. Päätettiin teettää lisäksi olosuhdearvio, jota voidaan hyödyntää sisäilman laadun ja terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Tutkimusraportti olosuhdearvioineen esitellään seuraavassa sisäilmaryhmän kokouksessa.

4. Muut asiat

Erillistä tiedotetta ei ole laadittu. Sovitaan erikseen sisäilma-asiantuntija/päiväkohdin johtaja.

Ilmanpuhdistimien suodattimen vaihdot.



18.12.2023

Etäluettava olosuhdemittaus asennettu aulaan 06.

Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin sisäilmaolosuhteita sekä lasten ja henkilökunnan oireilutilannetta.

Lasten mahdollisesta oireilusta ollaan yhteydessä päiväkodin johtajaan tai apulaisjohtajaan. Henkilökunnan oireilun osalta yhteys esihenkilöön ja työterveyteen.

Sisäilmaan liitettyssä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskevat palvelupyynnöt tehdään kaupungin Intrasta löytyvän "Tee palvelupyyntö tai vikailmoitus" -palvelun kautta.

Seuraava kokous

16.2.2024 klo 9.10–10.00 Teams-kokouksena.


Jakelu

Läsnä olleet
Tero Huusko
Kirsi Sipilä
Pia Gråsten-Jääskeläinen
Anne Hupanen

Liitteet


olosuhdemittaus

Liite. Kanervan olosuhdemittaus 2023. 30 päivän arvot eteisaulasta 06.

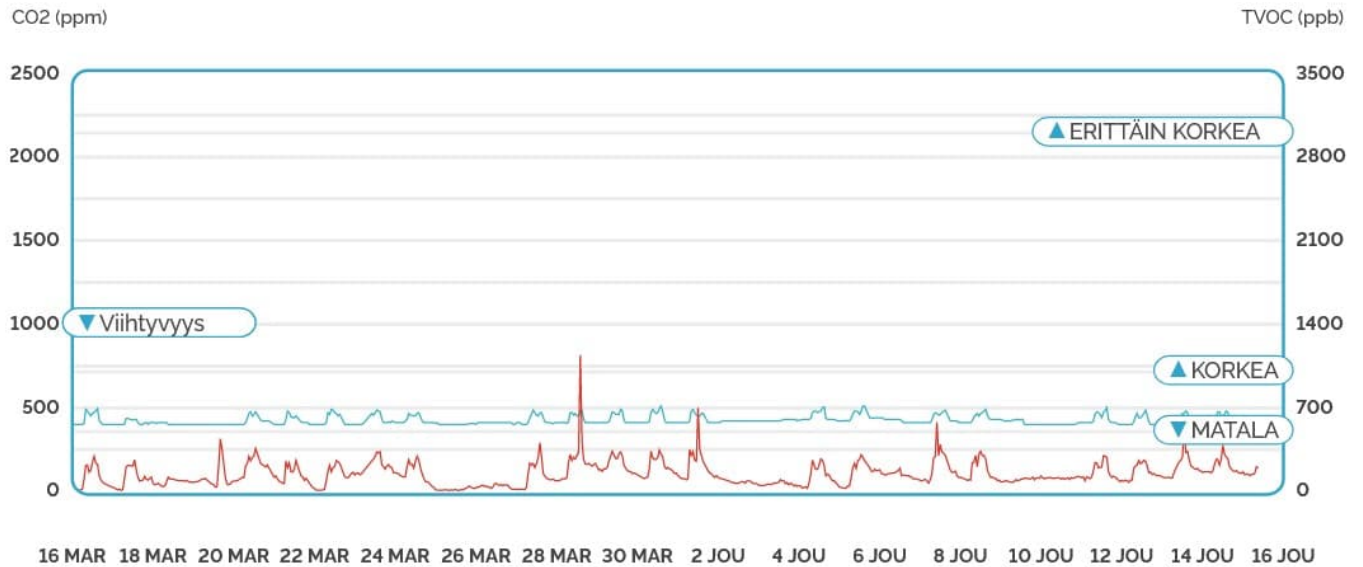

Sinisellä hiilidioksidi CO₂ -pitoisuus, joka on suositusten alapuolella. Toimenpideraja on 1150 ppm.

Punaisella TVOC-arvot (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) mm. erilaiset hajut.

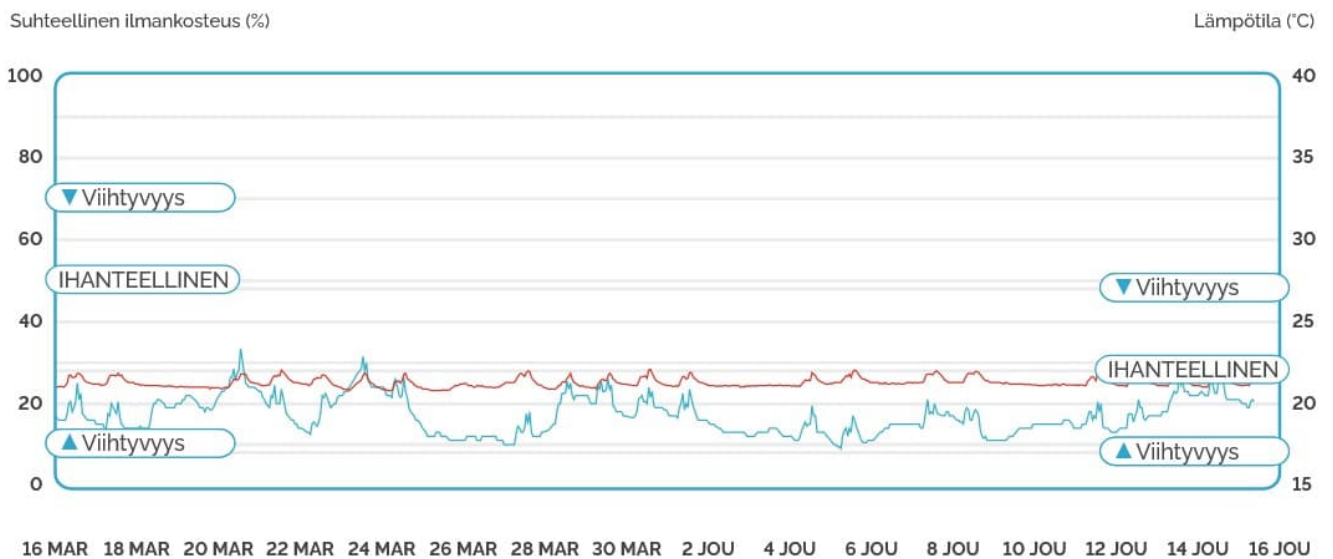

Sinisellä ilmankosteus. Huoneilman kosteus voi vaihdella lyhytkestoisesti ulkoilman kosteudesta ja rakennuksessa harjoitetusta toiminnasta riippuen hyvin paljon. Ilmankosteudelle on suositusarvoja, mutta niiden saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä, eikä näistä arvoista poikkeamista voida pitää terveyshaittana.

Punaisella lämpötila. Päivähoitopaikoissa huoneilman lämpötila suositus lämmityskaudella + 20 °C – + 26 °C. Huoneen lämpötila on suositusten mukainen.